

Утверждены

Управлением развития

Генплана г. Москвы

2 сентября 1996 года

**ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПОЛНОСБОРНЫХ ЗДАНИЙ
ВСН 40-96**

Взамен ВСН 119-75/ГМС

Дата введения в действие

1 января 1997 года

Разработаны лабораторией герметизации стыков ограждающих конструкций НИИМосстроя (зав. лабораторией Е.Ф. Файфман, ст.н.с. А.Н. Коротаев) при участии Мосстройлицензии (Ю.И. Столяров, к.т.н. В.Д. Фельдман).

Нормы предназначены для инженерно-технического персонала и рабочих-герметчиков, выполняющих работы по герметизации стыков при ремонте полнособорных зданий.

Ведомственные строительные нормы согласованы с Техническим управлением АО ХК "Главмосстрой", АО "Мосремстрой".

Внесены НИИМосстроем.

Утверждены Управлением развития Генплана г. Москвы 2 сентября 1996 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция является руководством при выполнении работ по герметизации стыков наружных стен и оконных (балконных) блоков при ремонте полнособорных зданий.

1.2. Инструкция предназначена ИТР, мастерам и рабочим-герметчикам.

1.3. Настоящая инструкция содержит требования, предъявляемые к производству работ по герметизации стыков наружных стен и оконных (балконных) блоков при ремонте полнособорных зданий.

1.4. Герметизацию стыков наружных стен и оконных (балконных) блоков должны выполнять рабочие-герметчики, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право производства герметизационных работ.

1.5. При ремонтной герметизации должны использоваться только материалы, предусмотренные проектом. Замена предусмотренных проектом герметизирующих и уплотняющих материалов допускается лишь по согласованию с организацией - автором проекта.

Ремонтная герметизация стыков должна предусматриваться в рабочих чертежах проектов зданий или в проектах организации работ.

1.6. Для герметизации стыков и грунтовки кромок панелей должны применяться материалы, прошедшие контроль и удовлетворяющие требованиям действующей технической документации.

1.7. Объем ремонтных работ по герметизации стыков наружных стен и оконных (балконных) блоков устанавливается сметной документацией и до начала работ фиксируется на схемах фасадов дома представителями строительной и эксплуатирующей организаций.

1.8. Герметизация стыков наружных стен и оконных (балконных) блоков производится с самоподъемных электрифицированных люлек или с автовышек.

II. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТЫКОВ

2.1. С целью качественного проведения ремонта здания следует провести тщательное обследование и оценку эксплуатационной надежности подлежащих ремонту стыковых соединений, выявление дефектов их герметизации и установление причин их возникновения.

Проводить обследование целесообразно в осенне-зимний период с целью наиболее полного выявления протечек, промерзаний и повышенной воздухопроницаемости.

2.2. Обследование стыков проводят представители строительной организации, производящей работы по герметизации, проектной, научной и эксплуатирующей организаций.

Для проведения обследования необходима следующая техническая документация:

- чертежи фасадов;
- проектные решения стыков;
- список квартир, в которых наблюдаются дефекты стыков наружных стен;
- информация о ранее проведенных ремонтах ограждающих конструкций.

2.3. Визуальные обследования должны включать обследования помещений внутри зданий, а также наружных стеновых панелей и их стыков снаружи - в местах, соответствующих появившимся дефектам.

Внутри здания обязательному обследованию должны подвергаться квартиры, имеющие дефекты стыков, а также смежные квартиры, т.е. расположенные рядом, выше и ниже этажами. Пятна на внутренней поверхности наружных стен, являющиеся результатом протечек и промерзаний, необходимо фиксировать на схемах помещений. Помещения, имеющие дефекты стыков, должны быть отмечены на поэтажных планах.

2.4. При наружном обследовании должны быть отмечены повреждения защитного слоя в стыках, трещины, дефекты наружных стеновых панелей (околы граней и углов панелей, сколы или отслоения облицовочной плитки, трещины в фактурном слое и т.п.), дефекты примыканий плит лоджий и балконов к наружным стеновым панелям, а также примыканий оконных и дверных (балконных) блоков к проемам.

Все выявленные при наружном осмотре дефекты должны быть занесены в "Журнал контроля качества производства работ по заделке и герметизации стыков полнособорных зданий", отмечены на чертежах фасадов с указанием типа дефекта.

2.5. На основании выполненных обследований должны быть составлены заключения с выводами и предложениями о ремонтных работах, ведомость дефектов по каждому фасаду каждой секции обследованного дома. Объем ремонтных работ по герметизации стыков наружных стен и оконных блоков устанавливается сметной документацией.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

3.1. Перед ремонтом необходимо провести следующие подготовительные работы:

- изучить техническую документацию, составленную по результатам обследований (см. раздел 2);
- завезти необходимые механизмы, инвентарь, инструмент и приспособления для ремонта;
- смонтировать и опробовать подъемно-транспортное оборудование;
- выполнить подводку электроэнергии;
- провести инструктаж рабочих по правилам техники безопасности, технологии и объемам производства работ.

3.2. Объем производства работ по ремонту стыков на каждом объекте или на фасаде каждой секции жилого дома назначают на основании данных обследования.

Объем работ по герметизации стыков при ремонте жилых зданий зависит от вида дефектов, наиболее вероятных причин их возникновения, мест и характера их проявления, а также от типа ремонтируемых стыков. При этом в случаях, связанных с устранением протечек, необходимо исходить из следующего:

- при наличии дефектов стыков в 25% и более помещений, выходящих на данный фасад, должен быть проведен ремонт всех стыков, находящихся на этом фасаде, включая стыки между плитами балконов и лоджий и наружными стеновыми панелями, а также места примыканий оконных (балконных) блоков к граням проемов;

- при наличии отдельных дефектов стыков в помещениях, выходящих на данный фасад (в менее чем 25% помещений), ремонт подвергают дефектный стык, смежные с ним горизонтальные и вертикальные стыки этого и вышерасположенного этажей, а также места примыканий оконных (балконных) блоков к граням проемов смежных панелей вышерасположенного этажа.

При наличии отдельных дефектов в местах примыканий оконных (балконных) блоков к граням проемов ремонту подвергают указанные дефектные стыки.

В случаях, связанных с устранением промерзаний и повышенной воздухопроницаемости, ремонту подвергают только дефектные стыки.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПОЛНОСБОРНЫХ ЗДАНИЙ

4.1. Основные операции, составляющие технологический процесс герметизации стыков при ремонте зданий, следующие:

- подготовка ремонтируемых стыков;
- восстановление целостности элементов стыков и фасадов, устройство дополнительной изоляции стыков;
- ремонтно-восстановительная герметизация стыков, ремонт мест примыкания оконных (балконных) блоков к граням проемов.

4.2. Подготовка ремонтируемых стыков.

Подготовка ремонтируемых стыков включает следующие виды работ: расчистку от краски и загрязнений, расшивку трещин в растворе, удаление теплопроводных включений, потрескавшегося раствора и старого герметика.

4.2.1. Расчистку стыков следует проводить в тех случаях, когда для устранения дефектов требуется удалить заполнение устья стыка (например, в случаях восстановления противодождевого гребня), а также при выходе из строя материалов заполнения стыка.

4.2.2. Расчистка стыков выполняется вручную - с помощью скрепеля и молотка или механизированным способом (см. Приложение 1).

В расчищенных стыках следует просушить полости путем продувки сжатым воздухом. Кромки панелей очистить металлической щеткой и обезжирить растворителем (бензином, сольвентом или растворителем марки Р-4).

4.2.3. Поверхность кромок стыков в момент герметизации должна быть в сухом состоянии. Вести герметизацию во время дождя, снегопада, а также при мокрой поверхности кромок запрещается!

4.3. Восстановление целостности элементов стыков.

Работы по восстановлению целостности элементов стыков следует производить после расчистки швов. Эти работы включают восстановление водозащитной функции противодождевого гребня, целостности зуба, углов и граней панелей. Восстановление водозащитной функции противодождевого гребня осуществляется путем установки в месте повреждения гребня специального защитного фартука.

При восстановлении целостности зуба, углов и граней панели в местах повреждений устанавливают деревянные опалубки. Непосредственно перед установкой места повреждений должны быть очищены и просушены сжатым воздухом. Поверхности в местах контакта восстанавливаемой части и бетона панели следует обработать 20%-м раствором эмульсии ПВА в воде или цементным молоком.

Замоноличивание восстанавливаемых участков необходимо производить полимерцементными составами. Арматурные выпуски (каркасы, сетки), обнажившиеся в местах повреждений, должны быть сохранены.

4.4. Ремонтно-восстановительная герметизация.

Ремонтно-восстановительная герметизация стыков наружных стен полносборных зданий может выполняться в следующих вариантах:

- герметизация стыков с заполнением устьев отверждающимися мастиками по уплотняющим прокладкам;
- поверхностная герметизация стыков;
- ремонтная герметизация "открытых" стыков с одновременным преобразованием их в "закрытые".

Выбор способа герметизации стыков зависит от характера дефекта, возможных способов его устранения, типа ремонтируемого стыка, а также вида (марки) используемой герметизирующей мастики.

Все применяющиеся при ремонтно-восстановительной герметизации материалы должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ и ТУ, а технология их приготовления и нанесения - инструкциям и указаниям по применению этих материалов.

4.4.1. Герметизацию ремонтируемых "закрытых" стыков, а также "открытых" стыков с заполнением устьев герметизирующими мастиками по уплотняющим прокладкам, как правило, следует выполнять с применением тех же (или аналогичных) материалов, которые использовались ранее при устройстве стыков.

Кромки панелей в зоне герметизации необходимо предварительно покрыть грунтовочными составами.

4.4.2. В расчищенный и подготовленный к ремонту стык установить насухо новую уплотняющую прокладку с поперечным обжатием на 20 - 50%. Заведение прокладок следует осуществлять с помощью закругленной деревянной конопатки.

Прокладки Вилатерм-СП необходимо устанавливать без разрывов на всю длину стыка. Прокладки из вспененной резины типа ПРП-40 разрешается склеивать на расстоянии не менее 0,5 м от мест пересечения горизонтальных и вертикальных стыков, обрезая их концы на "на ус".

4.4.3. Заполнение устья стыка мастикой должно производиться с помощью пневматического или ручного шприца либо шпателем. После укладки слой мастики следует разровнять с помощью деревянной расшивки, смоченной в воде или мыльном растворе, а затем придать его поверхности форму, показанную на рис. 1.

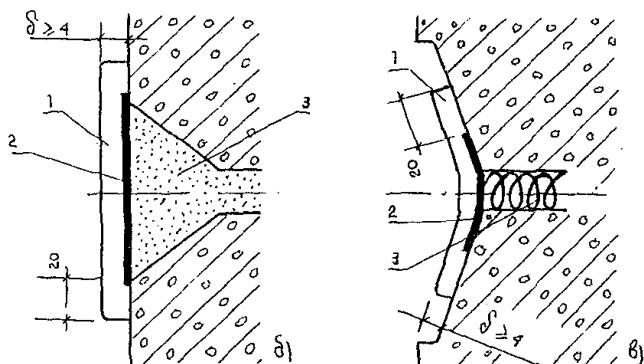
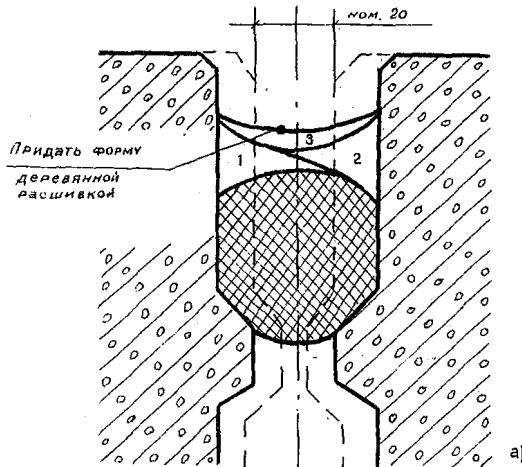


Рис. 1. Герметизация стыков тиоколовым герметиком: а) 1 - 3 - последовательность заполнения герметиком стыка; б) герметизация по жесткому основанию; в) герметизация по упругому основанию 1 - герметик; 2 - самоклеящаяся полимерная лента; 3 - стык

4.4.4. Поверхностная ремонтно-восстановительная герметизация стыков с использованием отверждающихся мастик выполняется в тех случаях, когда не требуется расчистки стыков.

При нанесении герметика по раствору предварительно наклеивается на раствор полимерная лента с липким слоем шириной 20 - 40 мм или наносится 5 - 10% раствор поливинилового спирта (ГОСТ 13303-86) в бензине (ГОСТ 2084-77*). Толщина слоя герметика в этом случае должна составлять 4 - 6 мм, а ширина полосы должна перекрывать ширину стыка (ранее нанесенного герметика) и заходить на поверхность панели не менее чем на 20 мм с каждой стороны.

При повторном ремонте полоса наносимого герметика должна полностью перекрывать полосу ранее уложенного герметика и заходить на бетонные панели не менее чем на 20 мм.

4.5. Ремонт мест примыкания оконных (балконных) блоков к граням проемов.

Указанные работы выполняются со стороны фасада и помещения и включают подготовительные и ремонтно-восстановительные работы.

4.5.1. При проведении подготовительных работ со стороны фасада необходимо выполнить следующие операции:

- снять металлический отлив;
- расчистить стыки по периметру оконного проема, удалив цементно-песчаный раствор и слой герметизирующей мастики (если он имеется);
- расчистить штробы для установки металлического отлива в нижней четверти проема, а при их отсутствии - устроить штробы на всю толщину четверти;
- при наличии трещин на четвертях проемов выполнить их расшивку и ремонт цементно-песчаным раствором.

4.5.2. При проведении ремонтно-восстановительных работ со стороны фасада необходимо выполнить следующие операции:

- произвести герметизацию стыков по периметру оконного проема;
- установить металлический отлив с заведением в штробу и с заведением фальца металлического отлива в прорезь оконного блока. Отлив крепится к оконной коробке на гвоздях с шагом 150 - 200 мм;
- произвести зачеканку вертикального и верхнего горизонтального стыка между четвертями и оконным (балконным) блоком, а также штробы в местах установки отлива полимерцементным раствором;
- произвести окраску четвертей и оконного блока.

V. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ

5.1. Для грунтовки кромок панелей и герметизации стыков должны применяться только материалы, предусмотренные проектом и рабочими чертежами.

Качество материалов, используемых при выполнении работ по герметизации, должно соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий, для чего каждая партия поступающего на стройку материала должна подвергаться испытаниям на соответствие ТУ.

Материал, не прошедший испытаний, не допускается к использованию.

5.2. Герметизирующие материалы должны храниться в сухих отапливаемых, вентилируемых закрытых помещениях с соблюдением требований ТУ на эти материалы и в соответствии с правилами пожарной безопасности. По истечении срока хранения необходимо провести повторные испытания герметизирующих материалов на соответствие требованиям технических условий.

Каждая партия герметизирующих материалов должна иметь паспорт завода-изготовителя, который сохраняется и впоследствии прикладывается к акту приемки работ.

5.3. В практике отечественного строительства в настоящее время применяются герметики различного вида: однокомпонентные отверждающиеся (например, Эластосил 137-181); двухкомпонентные отверждающиеся (например, АМ-0,5, ЛТ-1, Элур (ЛТ-2), а также импортные: силиконовые, полиуретановые, соответствующие требованиям ГОСТов; нетвердеющие мастики (например, Бутепрол-2М и т.п.).

Для герметизации температурных швов между панелями наружных стен при ремонте полносборных зданий следует применять только отверждающиеся одно- или двухкомпонентные эластичные герметики, способные воспринимать деформации растяжения-сжатия не менее +/- 25% ширины шва.

Для швов примыканий допускается применять герметики, выдерживающие деформации до 10 - 12%.

Герметизирующие материалы для герметизации стыков при ремонте полносборных зданий представлены в Приложении 2.

5.4. Однокомпонентные герметизирующие мастики поступают на строительную площадку готовыми к употреблению и могут быть использованы сразу после помещения их в соответствующее технологическое оборудование (ручной шприц, пневмошприц, электрогерметизатор).

Двухкомпонентные вулканизующиеся герметики АМ-0,5, ЛТ-1, Элур (ЛТ-2) и т.п. поставляются заводом-изготовителем комплектно в виде двух различных паст в раздельной упаковке. Соотношение основной и отверждающей паст при смешивании указывается в паспорте, сопровождающем каждую партию мастики.

Приготовление герметика должно производиться на месте работ (в будке герметчика) такими порциями, которые можно израсходовать полностью в течение половины рабочей смены (4-х часов). Смешивание компонентов герметика следует производить с помощью электросверлилки ИЭ-1035 со специальной насадкой в течение 8 - 10 мин до получения однородной массы.

При перемешивании герметика насадку необходимо перемещать от центра ведра к краям и обратно.

Запрещается:

- нарушать дозировку, приведенную в паспорте;
- перемешивать герметик вручную;
- разбавлять его растворителями.

Температура двухкомпонентных герметиков при их переработке (нанесении в стык) независимо от температуры наружного воздуха должна быть +15 - 20 °С. Зимой подогрев мастики производится в будке герметчика.

VI. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Строительная лаборатория должна регулярно проводить контроль качества герметизирующих и уплотняющих материалов на

соответствие ТУ в момент их поступления и в процессе хранения.

6.2. Работы по герметизации стыков должны выполняться под пооперационным контролем технического персонала строительного управления (участка) и периодическим контролем лаборатории.

6.3. Пооперационный контроль качества работ по герметизации должен включать проверки:

- качества подготовки поверхностей кромок в стыках;
- температуры герметика;
- толщины и прямолинейности кромок полосы герметика на стыках;
- правильности дозировки компонентов и тщательности их перемешивания при приготовлении герметика.

6.4. Выполнение работ по ремонту стыков должно фиксироваться в специальном журнале.

6.5. Приемку выполненных работ следует сопровождать осмотром всех отремонтированных стыков с выборочными контрольными замерами. По завершении приемки составляется акт, который должен быть подписан представителями организаций, производившей ремонт, проектной, научной и эксплуатирующей организациями.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

7.1. При производстве работ по герметизации и ремонту стыков должны соблюдаться требования СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве", "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ" (утвержденных ГУПО МВД СССР от 26.02.1986) и требования настоящих ВСН.

7.2. Для герметизации стыков наружных стеновых панелей на фасадах при ремонте следует пользоваться самоподъемными люльками (ЛТ-80-250, ЛЭ-100-300).

7.3. Оборудование для перемешивания и нанесения герметика должно находиться в исправном состоянии, его эксплуатация должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации этого оборудования.

7.4. Перед перемешиванием и нанесением герметика должны быть проверены и при необходимости исправлены либо отрегулированы у электросверлилки зануление корпуса и изоляция проводов.

7.5. Перед началом ремонтных работ по герметизации стыков на рабочих местах должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи, разъясняющие безопасные способы выполнения работ.

7.6. Подъемные люльки могут быть допущены к эксплуатации только после их испытаний статической и динамической нагрузкой. О результатах испытаний должен быть составлен акт. К работе на люльках допускаются специально обученные, назначенные приказом по Управлению рабочие. При перевешивании люльки нахождение на ней людей, материалов и инструментов категорически запрещается. Рабочие настилы на люльках зимой тщательно очищаются от снега и наледи.

7.7. Электрооборудование будки герметчиков должно быть заземлено. Включать и выключать его разрешается только дежурному электрику.

7.8. Герметчики должны:

- а) быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения соответствующих операций технологического цикла;
- б) иметь наряд-допуск на производство этих работ, а до их начала быть проинструктированы по технике безопасности на рабочем месте;
- в) допускаться к работе с герметиками, содержащими токсичные и легколетучие огнеопасные вещества, только после специального обучения, а также инструктажа о свойствах материалов и мерах пожарной безопасности.

7.9. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить в местах, где проводится дозировка и перемешивание герметиков.

7.10. Герметчики должны быть обеспечены спецодеждой из брезента, рукавицами, резиновыми перчатками, профилактическими мазями для смазывания кожи рук перед началом работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВОЧНЫХ СОСТАВОВ, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАСТИК, УСТАНОВКИ ПРОКЛАДОК

--T-----T-----T-----T-----

N | Наименование | ГОСТ или ТУ, | Назначение | Рекомендуе-
п/п| средства | наименование | средства | мое кол-во
| технического | организаци- | технического | средств
| оснащения | разработчика, | оснащения | технического
| | завода-изготови- | | оснащения
| | теля, N проекта | | для комплек-
| | (рабочего | | сного выпол-
| | чертежа) | | нения работ
| | | | (на звено
| | | | из восьми
| | | | человек)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Кисть-ручник ГОСТ 10597-80 Для нанесения грунтовки и клея
КР-35

3 Шпатель Трест Мосорг- Для нанесения 8

альный строй раз

черт. N 4407 герметизирующих

4008 4411 мастик

автор — З. Аланчев. Для приготовления

- 3 -

Group (III -)

5 Расшивки ГОСТ 12803-76* Для выравнивания 8

стальные поверхности

PB-1, PB-2 мастики

6 Молоток С-549 ВНИИСтройдормаш Пробивка борозд 2

в бетоне, может

- применяться для
расчистки стыков
от раствора
- 7 Зубило пнев- ВНИИСтройдормаш Вскрытие и 2
матическое расчистка стыков
от раствора при
ремонте
- 8 Щетка ВНИИСтройдормаш Очистка бетонной 4
стальная поверхности от
пыли вручную
- 9 Люлька СКБ-Мосстрой, Для герметизации 2
самоподъемная проект N 2727 горизонтальных и
ЛЭ-100-300 вертикальных сты-
ков "закрытого"
типа по окончании
монтажных
операций
- 10 Люлька СКБ-Мосстрой, То же 2
самоподъемная проект N 2728
ЛС-80-250
-

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН И ОКОННЫХ (БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ

---T-----T-----T-----T-----				
N	Наименование	Обозначение стандарта	Описание	Назначение
п/п	название	или технических	материала	и применение
	материалов	условий		
1	2	3	4	5

1 Мастика ТУ 84-246-85 Двухкомпонент- Для гермети-
вулканизую- ный материал зации сты-
щаяся на основе ков, элемен-
тиоколовая полисульфидно- тов наружных

AM-0,5 го каучука стен, осте-
(тиокола), ления и
пастообразный сопряжения
перед переме- витражей и
шиванием и др. свето-
резиноподобный прозрачных
после вулкани- ограждений.
зации (через Наносится
4 - 8 часов); шприцем или
цвет светло- шпателем.
серый Применяется

при темпера-
туре наруж-
ного воздуха
не ниже
-20 °C с
подогревом

2 Каучук ТУ 38.1036-50-88 Двухкомпонент- Предназнача-
тиолсодер- ный материал ется для
жащий на- на основе герметизации
полненный в жидкого поли- стыков
комплекте с мера, наполни- элементов
отвердите- теля и специ- ограждающих
лем альных добав- наружных
(мастика вок, пастооб- стен
ЛТ-1) разный перед строящихся и
перемешиванием эксплуатиру-
и резинопо- емых зданий.
добный после Наносится
вулканизации; вручную с
цвет светло- помощью
серый калибровоч-
ного шпателя
или механи-
зированно с
помощью
пневматичес-
ких или руч-
ных шприцев

3 Мастика ТУ 400-1-411-13-95 Двухкомпонент- Предназнача-
уретановая ный материал, ется для

"Элур" пастообразный герметизаци

(ЛТ-2) перед и ремонта

перемешиванием стыков между

и эластичный наружными

резиноподобный ограждающими

после конструкция-

вулканизации. ми. Наносит-

Цвет: серый ся шприцем

или

шпателем

4 Клей-герме- ТУ 6-02-1-362-86 Однокомпонент- Для гермети-

тик крем- изм. 1 - 5 ный вулканизу- зации стыков

нийоргани- ющийся матери- элементов

ческий ал на основе остекления и

"Эластосил полиорганоси- мест

137-181" локсанового сопряжения

каучука витражей и

(силикона), панелей.

цвет: светло- Наносится

серый шприцем или

шпателем.

Применяется

при темпера-

туре наруж-

ного воздуха

не ниже

-20 °C без

подогрева

5 Мастика ТУ 5770-07-00284718-93 Однокомпонент- Для гермети-

герметизи- ная мастика на зации верти-

рующая мо- основе синте- кальных и

розостойкая тического кау- горизонталь-

строитель- чука, наполни- ных стыков

ная телей, пласти- наружных

"Тегерон" фикатора и стен; уплот-

добавок. нения мест

Выпускается в примыкания

виде брикетов оконных и

или жгутов, дверных бло-

бернутых в ков к эле-

полиэтиленовую ментам стен

- пленку здания.
Наносится
электротер-
метизатором
- 6 Мастика ТУ 21-29-58-77, Однокомпонент- Для уплотне-
герметизи- изм. 1 - 3 ная мастика на ния стыков
рующая не- основе ограждающих
твердеющая синтетических конструкций
"Буте- каучуков, из элементов
прол-2М" наполнителей, профильного
пластификатора стекла.
и добавок Наносится
электротер-
метизатором
- 7 Мастика ТУ 400-1-137-78 Жидкий матери- Для грунтов-
высыхающая ал на основе ки стыкуемых
51-Г-18 дивинилсти- поверхностей
рольного тер- наружных
моэластопласта стеновых
ДСТ-30, инден- панелей.
кумароновой Наносится
смолы, кистью или
наполнителей, набрызгом с
растворителей подогревом
- 8 Состав ТУ 400-1-209-80 Жидкий водно- Для грунтов-
латексный дисперсионный ки стыкуемых
гидроизоля- материал на поверхностей
ционный основе наружных
марки синтетических стеновых.
ЛСГ-905 каучуков Наносится
кистью или
набрызгом
только при
положитель-
ной
температуре
- 9 Праймер ТУ 6-02-983-75 Прозрачная Для грунтов-
141-50Р жидкость, ки пористых
бесцветная или стыкуемых
желтоватого поверхностей
цвета. перед герме-

Применяется тизациией
только в Эластоси-
комплекте с лом 137-181.
герметиком Наносится
Эласто- кистью при
сил 137-181 температуре
наружного
воздуха до
-20 °C без
подогрева
