

Утвержден и введен в действие  
Постановлением Госстроя СССР  
от 25 января 1989 г. N 10

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**  
**ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**Glass carpet-mosaic facing tiles and carpets from them. Specifications**  
**ГОСТ 17057-89**

Группа Ж16

ОКП 59 2140

Дата введения  
1 января 1990 года

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

Исполнители: В.Е. Голубев, канд. техн. наук; О.А. Голозубов, канд. техн. наук; Н.Г. Кисиленко, канд. техн. наук; В.В. Виноградова; О.А. Емельянова.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 25.01.1989 N 10.

3. Взамен ГОСТ 17057-80.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

-----Г-----  
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта  
-----+-----

ГОСТ 166-80	3.1
ГОСТ 427-75	3.2
ГОСТ 515-77	1.5.1
ГОСТ 2067-80	1.3.4
ГОСТ 2226-88	1.5.2
ГОСТ 2228-81	1.3.3
ГОСТ 7502-80	3.2
ГОСТ 8273-75	1.3.3
ГОСТ 14192-77	1.4.2
ГОСТ 18477-79	1.5.2

ГОСТ 21929-76 | 1.5.1, 1.5.2

ГОСТ 24597-81 | 1.5.1, 1.5.2

Настоящий стандарт распространяется на плитки стеклянные коврово-мозаичные (далее - плитки), изготовленные методом непрерывного проката из глушеного стекла, неокрашенного или цветного, и ковры из них.


Плитки и ковры предназначены для наружной и внутренней облицовки стен зданий различного назначения, для изготовления декоративно-художественных панно.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


1.1. Плитки и ковры из них должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Форма и основные размеры плиток должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2.

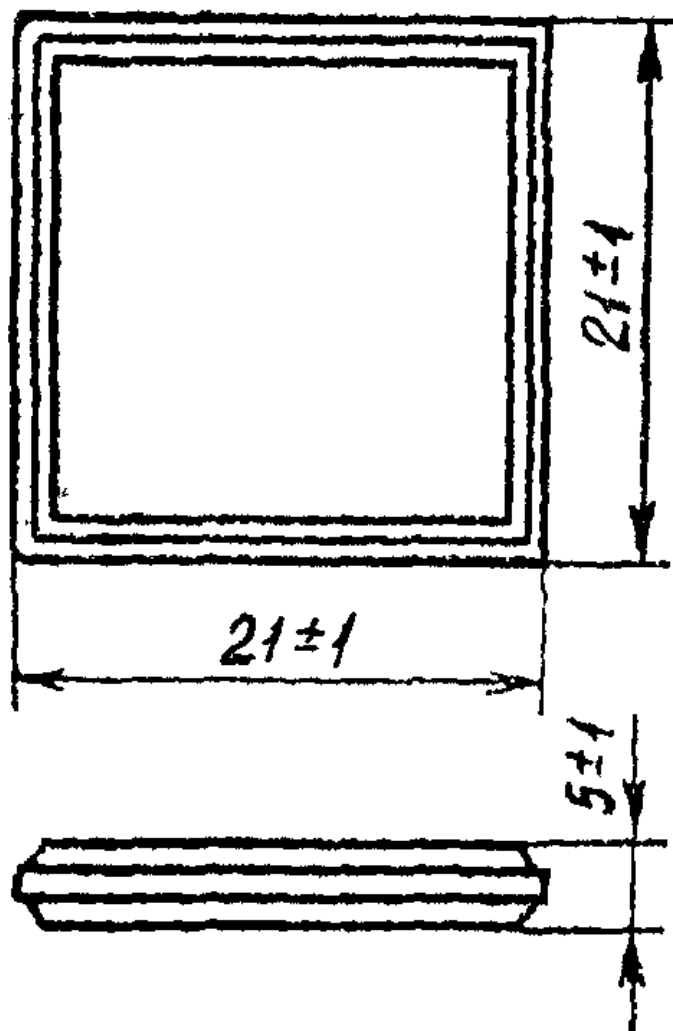

Черт. 1

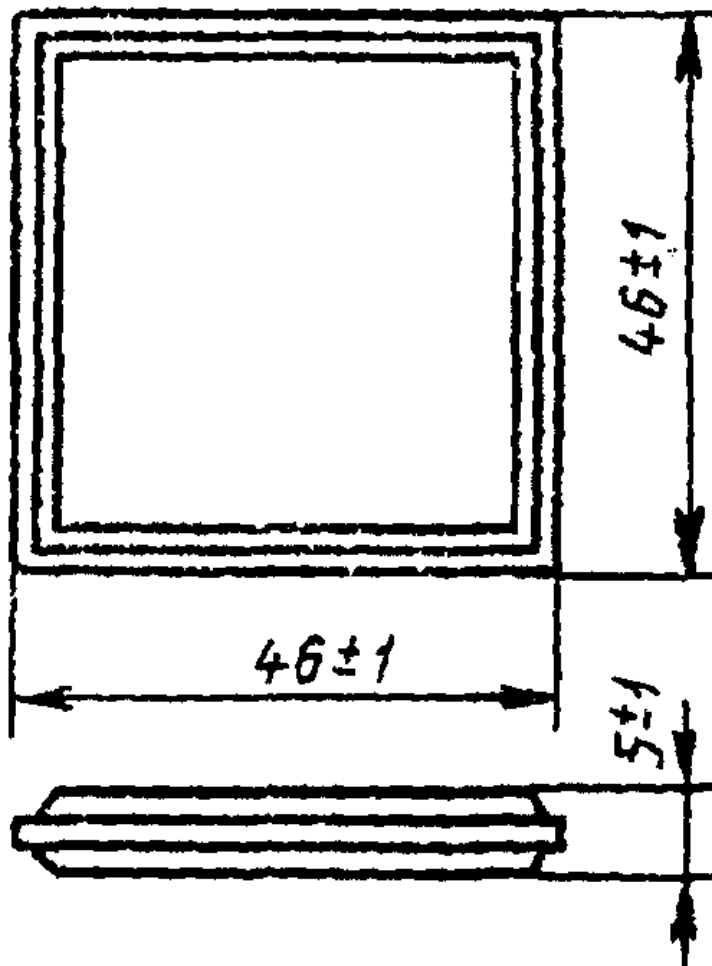

Черт. 2

Примечание. Допускается по согласию изготовителя с потребителем изготавливать для внутренней и наружной облицовки стен плитки другой формы и размеров.

1.2.2. Размеры ковров из плиток должны соответствовать указанным в спецификации потребителя, согласованной с изготовителем.

1.2.3. Расстояние между плитками в ковре должно быть 3 - 7 мм.

На ковре допускается смещение плиток от указанных размеров в количестве не более 5%.

1.2.4. Отклонения размеров ковров от номинальных не должны превышать +/- 4 мм на каждый метр длины ковра, а по ширине +/- 3 мм.

### 1.3. Характеристики

1.3.1. Плитки по показателям внешнего вида (порокам) должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

-----Т-----	
Наименование показателя	Норма на одну плитку
+-----Т-----	
↓ (21 x 21) мм	↓ (46 x 46) мм
-----+-----+-----	

Отбитые углы		Не допускаются более 1 шт. с размером
		по стороне плитки более
		3 мм   4 мм
Трещины		Не допускаются
Посечки поверхностные		В соответствии с образцом-эталоном

1.3.2. Плитки следует поставлять в коврах. Ковры изготавливают путем наклеивания на бумагу плиток одного или нескольких цветов.

Ковры, фактура поверхности и цвет плиток должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Допускается по соглашению изготовителя с потребителем поставлять плитки россыпью.

1.3.3. Для изготовления ковров должны применять оберточную бумагу по ГОСТ 8273 марки А массой 1 м<sup>2</sup> от 90 до 120 г или бумагу мешочную по ГОСТ 2228 марок М 78-А, М 70-А, М 70-Б, или упаковочную высокопрочную бумагу по нормативно-технической документации (НТД).

1.3.4. Для приклеивания плиток к бумаге должен применяться костный клей по ГОСТ 2067 или другой клей, обеспечивающий прочность склейки, легкое смывание бумаги с плиток и не дающий на поверхности плиток несмываемых пятен.

1.3.5. Прочность ковров должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении.

#### 1.4. Маркировка

1.4.1. На каждую стопу наклеивают ярлык или наносят штамп, в котором указывают:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование продукции;

размеры плиток и ковров в миллиметрах;

цвет плиток или ковров;

число ковров или площадь в квадратных метрах;

номер упаковщика и дату упаковки;

обозначение настоящего стандарта.

1.4.2. Транспортная маркировка наносится в соответствии с ГОСТ 14192 с указанием манипуляционных знаков "Осторожно, хрупкое!", "Боится сырости".

1.4.3. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию ковров или плиток документом о качестве установленной формы, в котором указывают:

наименование организации, в системе которой находится предприятие-изготовитель;

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

цвет плиток или ковров;

размеры плиток или ковров в миллиметрах;

число плиток (в килограммах, квадратных метрах) или ковров (в квадратных метрах);

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

#### 1.5. Упаковка

1.5.1. Ковры укладывают на плоские поддоны, изготовленные по утвержденной НТД, стопами. Число ковров в стопе не должно превышать 200.

При транспортировании стопы ковров накрывают битумной бумагой по ГОСТ 515, полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354 или другим упаковочным материалом, предохраняющим ковры от увлажнения.

При транспортировании в крытых транспортных средствах по согласованию изготовителя с потребителем стопы ковров допускается не упаковывать во влагозащитные материалы.

При железнодорожных перевозках формируют транспортные пакеты по ГОСТ 21929 и ГОСТ 24597.

1.5.2. При поставке россыпью плитки одинаковых размеров, фактуры поверхности и одного цвета упаковывают в бумажные 4- или 5-слойные мешки по ГОСТ 2226 или в контейнеры по ТУ 21-23-300-89.

При железнодорожных перевозках мешки по НТД, зашитые машинным способом или перевязанные любым перевязочным материалом, укладывают на поддоны, изготовленные по НТД и формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 21929 и ГОСТ 24597 или укладывают в контейнеры по ГОСТ 18477.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Приемку и поставку ковров или плиток производят партиями. В партию должны входить ковры или плитки одного размера, цвета или рисунка. Размер партии устанавливают в количестве не более суточной выработки одной технологической линии.

2.2. При проверке ковров на соответствие пп. 1.2.2 - 1.2.4; 1.3.2; 1.3.5 применяют двухступенчатый контроль, для чего от партии отбирают ковры в выборку в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----

Объем партии	Ступени	Объемы одной	Объем двух	Приемочное	Брако-
ковров, шт.	контроля	выборки	выборок	число	вочное
		ковров, шт.	ковров, шт.		число

-----+-----+-----+-----+-----+-----

91 - 150	Первая	13	26	2	5
	Вторая	13		6	7
150 - 280	Первая	20	40	3	7
	Вторая	20		8	9
281 - 500	Первая	32	64	5	9
	Вторая	32		12	13
501 - 1200	Первая	50	100	7	11
	Вторая	50		18	19
1201 - 3200	Первая	80	160	11	16
	Вторая	80		26	27
3201 - 10000	Первая	125	250	11	16
	Вторая	125		26	27

2.3. Партию ковров принимают, если количество дефектных ковров в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если количество дефектных ковров больше или равно браковочному числу.

Если количество дефектных ковров в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, производят вторую выборку.

Партию ковров принимают, если количество дефектных ковров в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных ковров в двух выборках больше или равно браковочному числу.

2.4. Для проверки плиток на соответствие требованиям настоящего стандарта отбирают 5 ковров из числа принятых по п. 2.2; 2.3. При этом из ковров отбирают не менее 100 плиток, а в случае поставки плиток россыпью - не менее 200 плиток.

Если при проверке окажется свыше 15% плиток, не удовлетворяющих требованиям пп. 1.2.1, 1.3.1, производят повторную проверку удвоенного количества плиток той же партии ковров по показателю, не удовлетворяющему требованию настоящего стандарта. При неудовлетворительных результатах повторной проверки партия ковров приемке не подлежит.



